


Einzelereignisprotokoll gemäß DIN 4150-3

Triaxiale MEMS-MQTT Messtechnik VSEW-MK4

Rhönhallenstraße 6

SCHWINGGESCHWINDIGKEIT

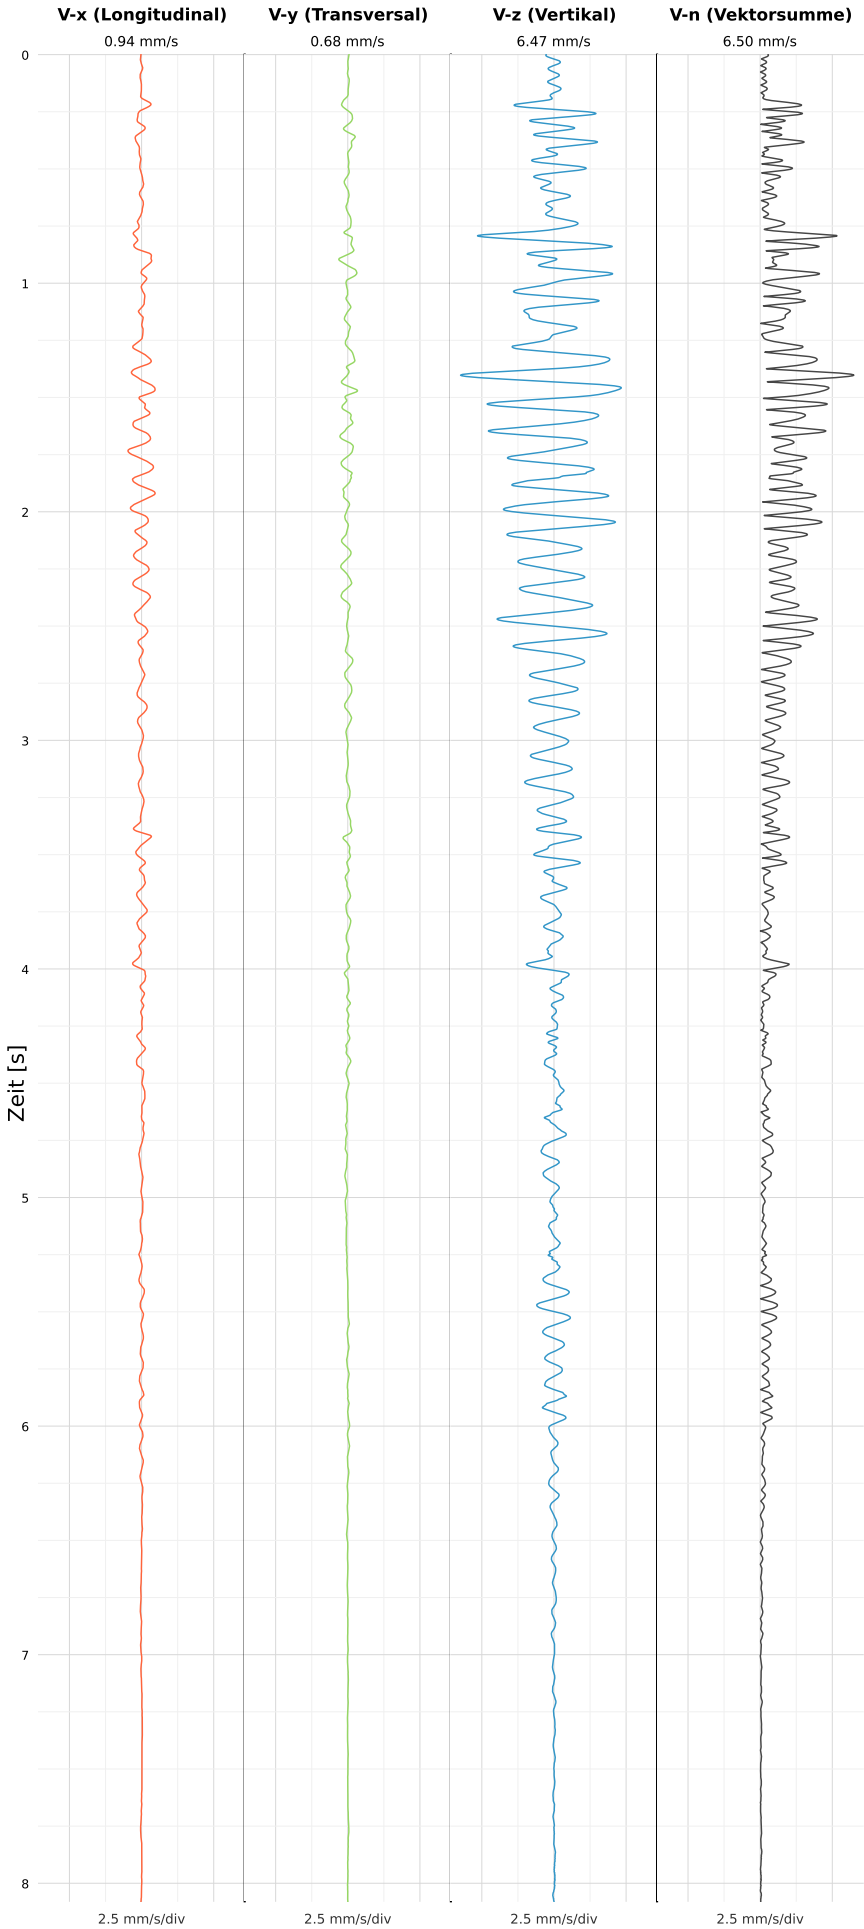


DATEI: 2434-05062026-003741_raw.csv

Aufzeichnungsdauer: 8.08 s | Abtastrate: 1000 Hz

Datum:	05.06.2026	
Zeit:	00:37:41	
Event-ID:	2434-05062026-003741	
Kalibrier Datum:	10.07.2025	
Spitzwerte		
V-x (Longitudinal)	V-y (Transversal)	V-z (Vertikal)
0.94 mm/s	0.68 mm/s	6.47 mm/s
8.7 Hz	8.3 Hz	8.3 Hz
18.89% von Limit	13.58% von Limit	129.45% von Limit
V-n (Vektorsumme): 6.50 mm/s		

SPEKTRALANALYSE - KOMPONENTEN FFT

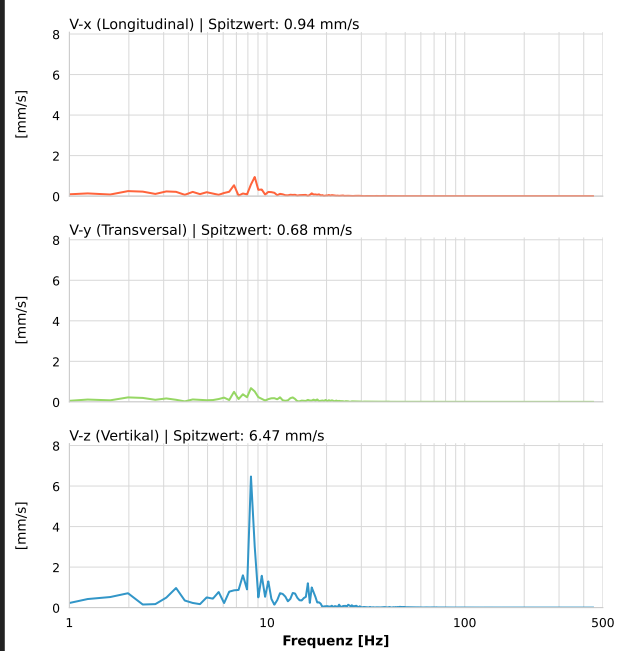

SPEKTRALANALYSE - FFT (DIN 4150-3)

